


株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253

東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル

検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)

委託者		檜原村				
試料の種類別		浄水				
試料名		北秋川浄水場 浄水				
採水地点		檜原村役場内 (残留塩素濃度 : 0.3mg/L)				
受託年月日		平成31年3月6日				
採水年月日		平成31年3月6日	天候	前日	—	当日
気温		11.7℃	水温	11.0℃		
採水者		井上 和之	(所属)	株式会社 イオ		
検査期日		平成 31年 3月 6日 ~ 平成 31年 3月 13日				
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果	
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2 大腸菌	検出されないこと	陰性				
3 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満				
4 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
5 塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満				
6 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
7 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004 mg/L				
8 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004 mg/L				
9 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
10 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
11 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004 mg/L				
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005 mg/L				
13 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
14 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
15 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満				
16 塩化物イオン	200mg/L以下	1.6 mg/L				
17 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L				
18 pH値	5.8以上8.6以下	7.7				
19 味	異常でないこと	異常なし				
20 臭気	異常でないこと	異常なし				
21 色度	5度以下	0.5 度 未満				
22 濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-					
判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。					

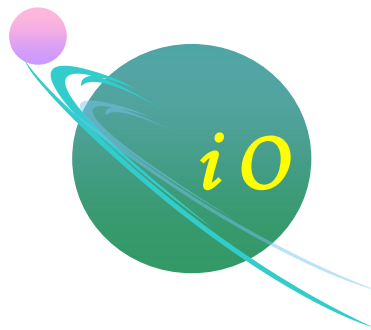

株式会社 イオ

水道法第20条に基づく水質検査機関 登録番号253
東京都日野市旭が丘4-7-107 日水コンアクア21ビル
検査責任者 代表取締役社長 中田 章雅 (TEL 042-589-6270)

委託者		檜原村				
試料の種類別		浄水				
試料名		南秋川浄水場 浄水				
採水地点		特産物直売所 (残留塩素濃度: 0.3mg/L)				
受託年月日		平成31年3月6日				
採水年月日		平成31年3月6日	天候	前日	—	当日
気温		11.7℃	水温	8.6℃		
採水者		井上 和之	(所属)	株式会社 イオ		
検査期日		平成 31年 3月 6日 ~ 平成 31年 3月 13日				
基準項目	基準値	検査結果	基準項目	基準値	検査結果	
1 一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL				
2 大腸菌	検出されないこと	陰性				
3 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満				
4 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
5 塩素酸	0.6mg/L以下	0.05 mg/L 未満				
6 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満				
7 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005 mg/L				
8 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005 mg/L				
9 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
10 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
11 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005 mg/L				
12 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006 mg/L				
13 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
14 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満				
15 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満				
16 塩化物イオン	200mg/L以下	1.2 mg/L				
17 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5 mg/L				
18 pH値	5.8以上8.6以下	7.7				
19 味	異常でないこと	異常なし				
20 臭気	異常でないこと	異常なし				
21 色度	5度以下	0.5 度 未満				
22 濁度	2度以下	0.1 度 未満				
	-以下余白-					
判定	今回試験対象項目については、水道法の基準に照合し、適合である。					